

A. KundendatenName/Firma
_____Anschrift
_____Telefon
_____Ansprechpartner/in
_____Telefon
_____E-Mail
_____**B. Leistungen**

Aufschläge

 Heizkörperauslegung pro Raum

Zusätzliche Leistungen

 24 Stunden Service Rohrnetzberechnung inkl. Hydraulischem Abgleich pro Raum Abwicklung als Gedruckte Version per Post**C. Gebäudespezifische Angaben**

Die hervorgehobenen Werte (dick, unterstrichen) sind **Standardwerte** und werden verwendet, wenn Sie zu dieser Position im Arbeitsauftrag keine Angaben machen oder einen Anhang nicht einreichen.

D. Bauvorhaben / ObjektdatenName:
_____Straße:
_____PLZ
_____Ort
_____E-Mail
_____Baujahr

E. Notizen

F. Gebäudetyp

- Nach EnEV errichtete Gebäude mit raumluftechnischen Anlagen (auch Wohnungslüftungsanlagen)
- Nach EnEV errichtete Gebäude ohne raumluftechnischen Anlagen**
- Nicht nach EnEV errichtete Gebäude mit mittlerer Dichtheit
- Fälle die nicht den v. g. Kategorien entsprechen z.B. Wohngebäude im Bestand (wenig dicht)
- Vorhandensein offensichtlicher Undichtheiten (sehr undicht)

G. Gebäudelage

- Gute Abschirmung (zwischen Gebäuden)
- Moderate Abschirmung (Verdeckt oder Wald)**
- Keine Abschirmung (Freistehend)

H. Wärmebrückenzuschlag

- | | |
|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Neubau mit bauseitiger Ausführung der Bauteilanschlüsse nach DIN 4108, Bbt 2 | 0,05 W/m²*K |
| <input type="checkbox"/> Altbau / Bestandsgebäude ohne bauseitige Berücksichtigung von Wärmebrücken | 0,10 W/m ² *K |

I. Grundwassertiefe

Abstand Grundwasser zur Bodenplatte _____ **1,0 m**


K. Innentemperatur

Raumart	Norm-Innentemperaturen	Vereinbarung-Innentemperaturen
Wohn- und Schlafräume	<u>20°C</u>	
Büroräume, Sitzungszimmer, Ausstellungsräume, Schalterhallen, Haupttreppenräume	<u>20°C</u>	
Hotelzimmer	<u>20°C</u>	
Verkaufsräume und Läden allgemein	<u>20°C</u>	
Unterrichtsräume allgemein	<u>20°C</u>	
Theater- und Konzerträume	<u>20°C</u>	
Bade- und Duschräume, Bäder, Umkleideräume, Untersuchungszimmer (generell jede Nutzung für den unbedeckten Bereich)	<u>24°C</u>	
WC-Räume	<u>20°C</u>	
Beheizte Nebenräume (Flure, Treppenhäuser)	<u>15°C</u>	
Unbeheizte Räume (Keller, Schacht)	<u>10°C</u>	

Abweichende Raumarten und Vereinbarungen zur Norm sind zu ergänzen

Für eine Angebotsanfrage senden Sie dieses Formular, sowie die Grundrisse und Schnitte an angebot@tga-manager.de

L. Gebäudedaten

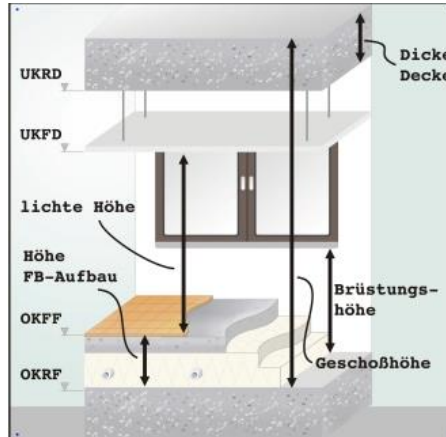

	<u>Standartwerte</u>	Vorgabe
Geschosshöhe	<u>3,0 m</u>	
Dicke der Decke	<u>0,25 m</u>	
Brüstungshöhe	<u>0,95 m</u>	
FB-Aufbau	<u>0,07</u>	
Lichte Raumhöhe	<u>2,75</u>	
Fensterhöhe	<u>1,3 m</u>	
Türhöhe	<u>2,1</u>	
Dachschräge 40°	<u>40°</u>	
Drempel/Kniestock Höhe	<u>0,7 m</u>	
Bodenplatte im Erdreich	<u>-3,0 m</u>	

Wenn keine bemaßten Ansichten oder Schnitte vorliegen, werden die Standartwerte verwendet.